

Investor:  
Letecké služby Hradec Králové a.s.

Piletická 151  
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VI/23/4330**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 491 512 789**

E-mail: **ivana.vejvodova@vakhk.cz**

Žadatel:  
PPI servis s.r.o.  
Pavel Oščiatka  
Škroupova 631/6  
50002 Hradec Králové

**Název akce:** **PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp  
na p.č. st.175**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **27.10.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **27.10.2024 (12 měsíců)**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Upozorňujeme, že k výše uvedené stavbě se vyjadřovala Královéhradecká provozní, a. s. vyjádřením číslo jednací: KHP/TD/IV/20/3644 ze dne 26.11.2020. Toto již pozbylo platnosti.

Dle informací žadatele technické řešení proti původně předložené žádosti zůstává nezměněno.

Jedná se o stavební úpravy objektu č. 247 zázemí hasičů na letišti v Hradci Králové. Objekt bude opláštěný kontaktním zateplovacím systémem včetně základů. Střecha bude tepelně zaizolována. Bude instalován nový hromosvod. Ke stavbě nemáme námitek, nedotkne se našich zájmů.

Ve Vašem uvedeném zájmovém území stavby, tj. na st. p. č. 175 v k. ú. Rusek, se nenachází stávající veřejný vodovodní řad a kanalizační stoka, které jsou v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Nejbližší stávající veřejné vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Královéhradecké provozní, a. s. vedou v ulici Letiště a Jana Černého, viz příložená situace. Je nutné respektovat jejich stávající polohu.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
  - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se v ulici Letiště a Jana Černého také nacházejí stávající vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území stavby mohou také nacházet stávající areálové vodovodní a kanalizační rozvody nebo rozvody dešťové kanalizace. Je nutno jejich stávající trasu respektovat. Tyto jsou v majetku vlastníka areálu. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat všechny trasy areálových rozvodů.

Napojení budovy na areálový vodovodní rozvod nebo kanalizační areálový rozvod, připojení elektro se nemění a zůstává stávající. Likvidace dešťových vod bude stávající.

Pokud by došlo k odchylce od předložené situace, při stavbě, zhotovitel díla je povinen informovat pracovníky střediska Rozvodu vody – pan David Rücker, číslo telefonu: 604 905 733 a pan Petr Bolek, číslo telefonu: 736 608 203 a pracovníky střediska Kanalizace – pan Marcel Branda - číslo telefonu: 722 987 253, pan Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



Ivana Vejvodová  
technik vodohospodářského rozvoje  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.


Přílohy:

počet: 2

- Situace situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace

Situace situace sítí v provozování KHP, a.s.

Číslo vyjádření: VAKHK/VHR/VI/23/4330

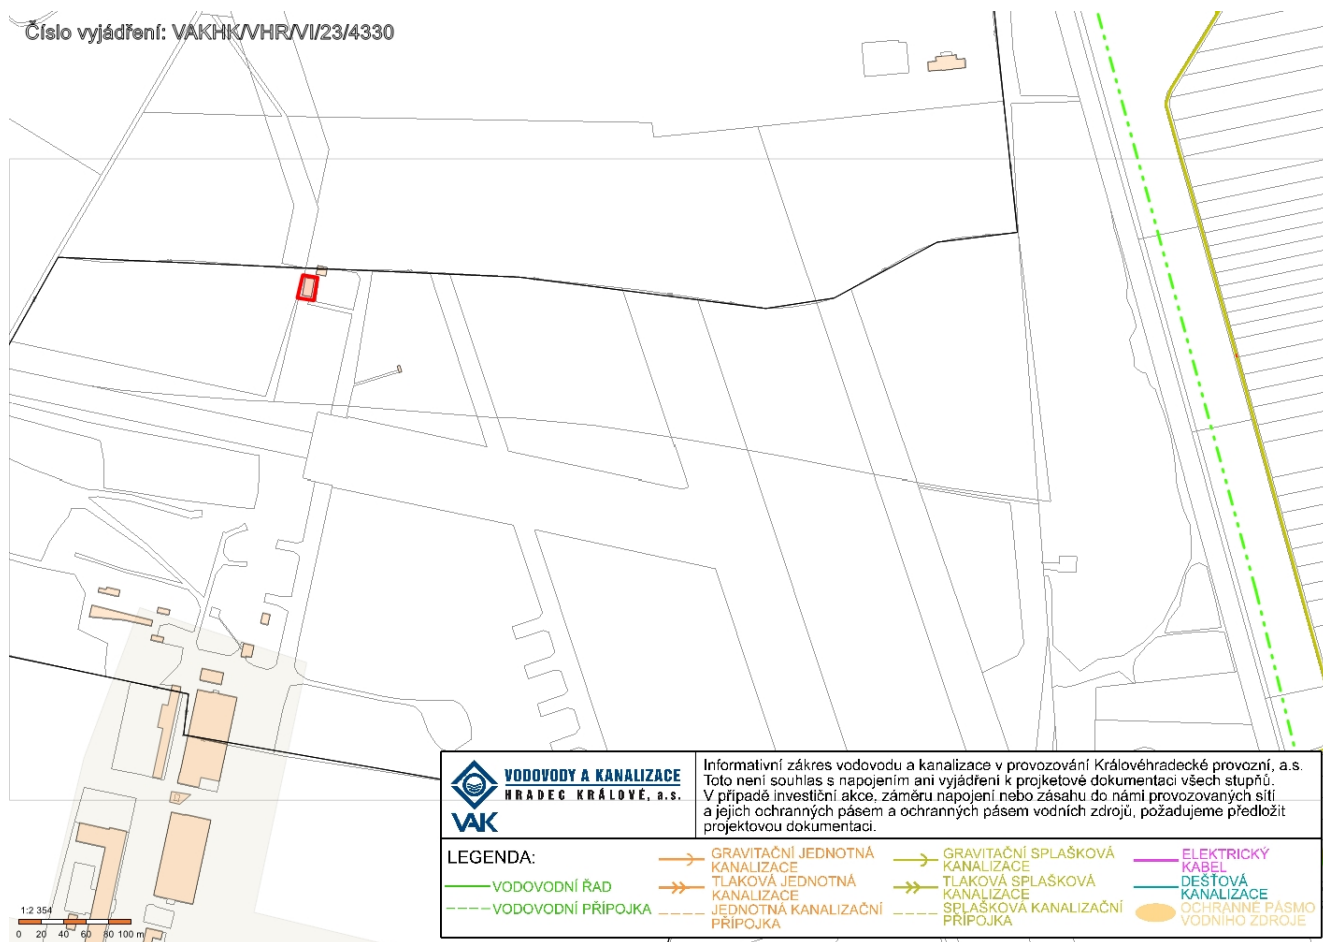

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

## Koordinální situace

